

0527

# Tisza folyó

## A tervezett villámvédelmi rendszereket be kell kötni a meglévő földelőrendszerbe!

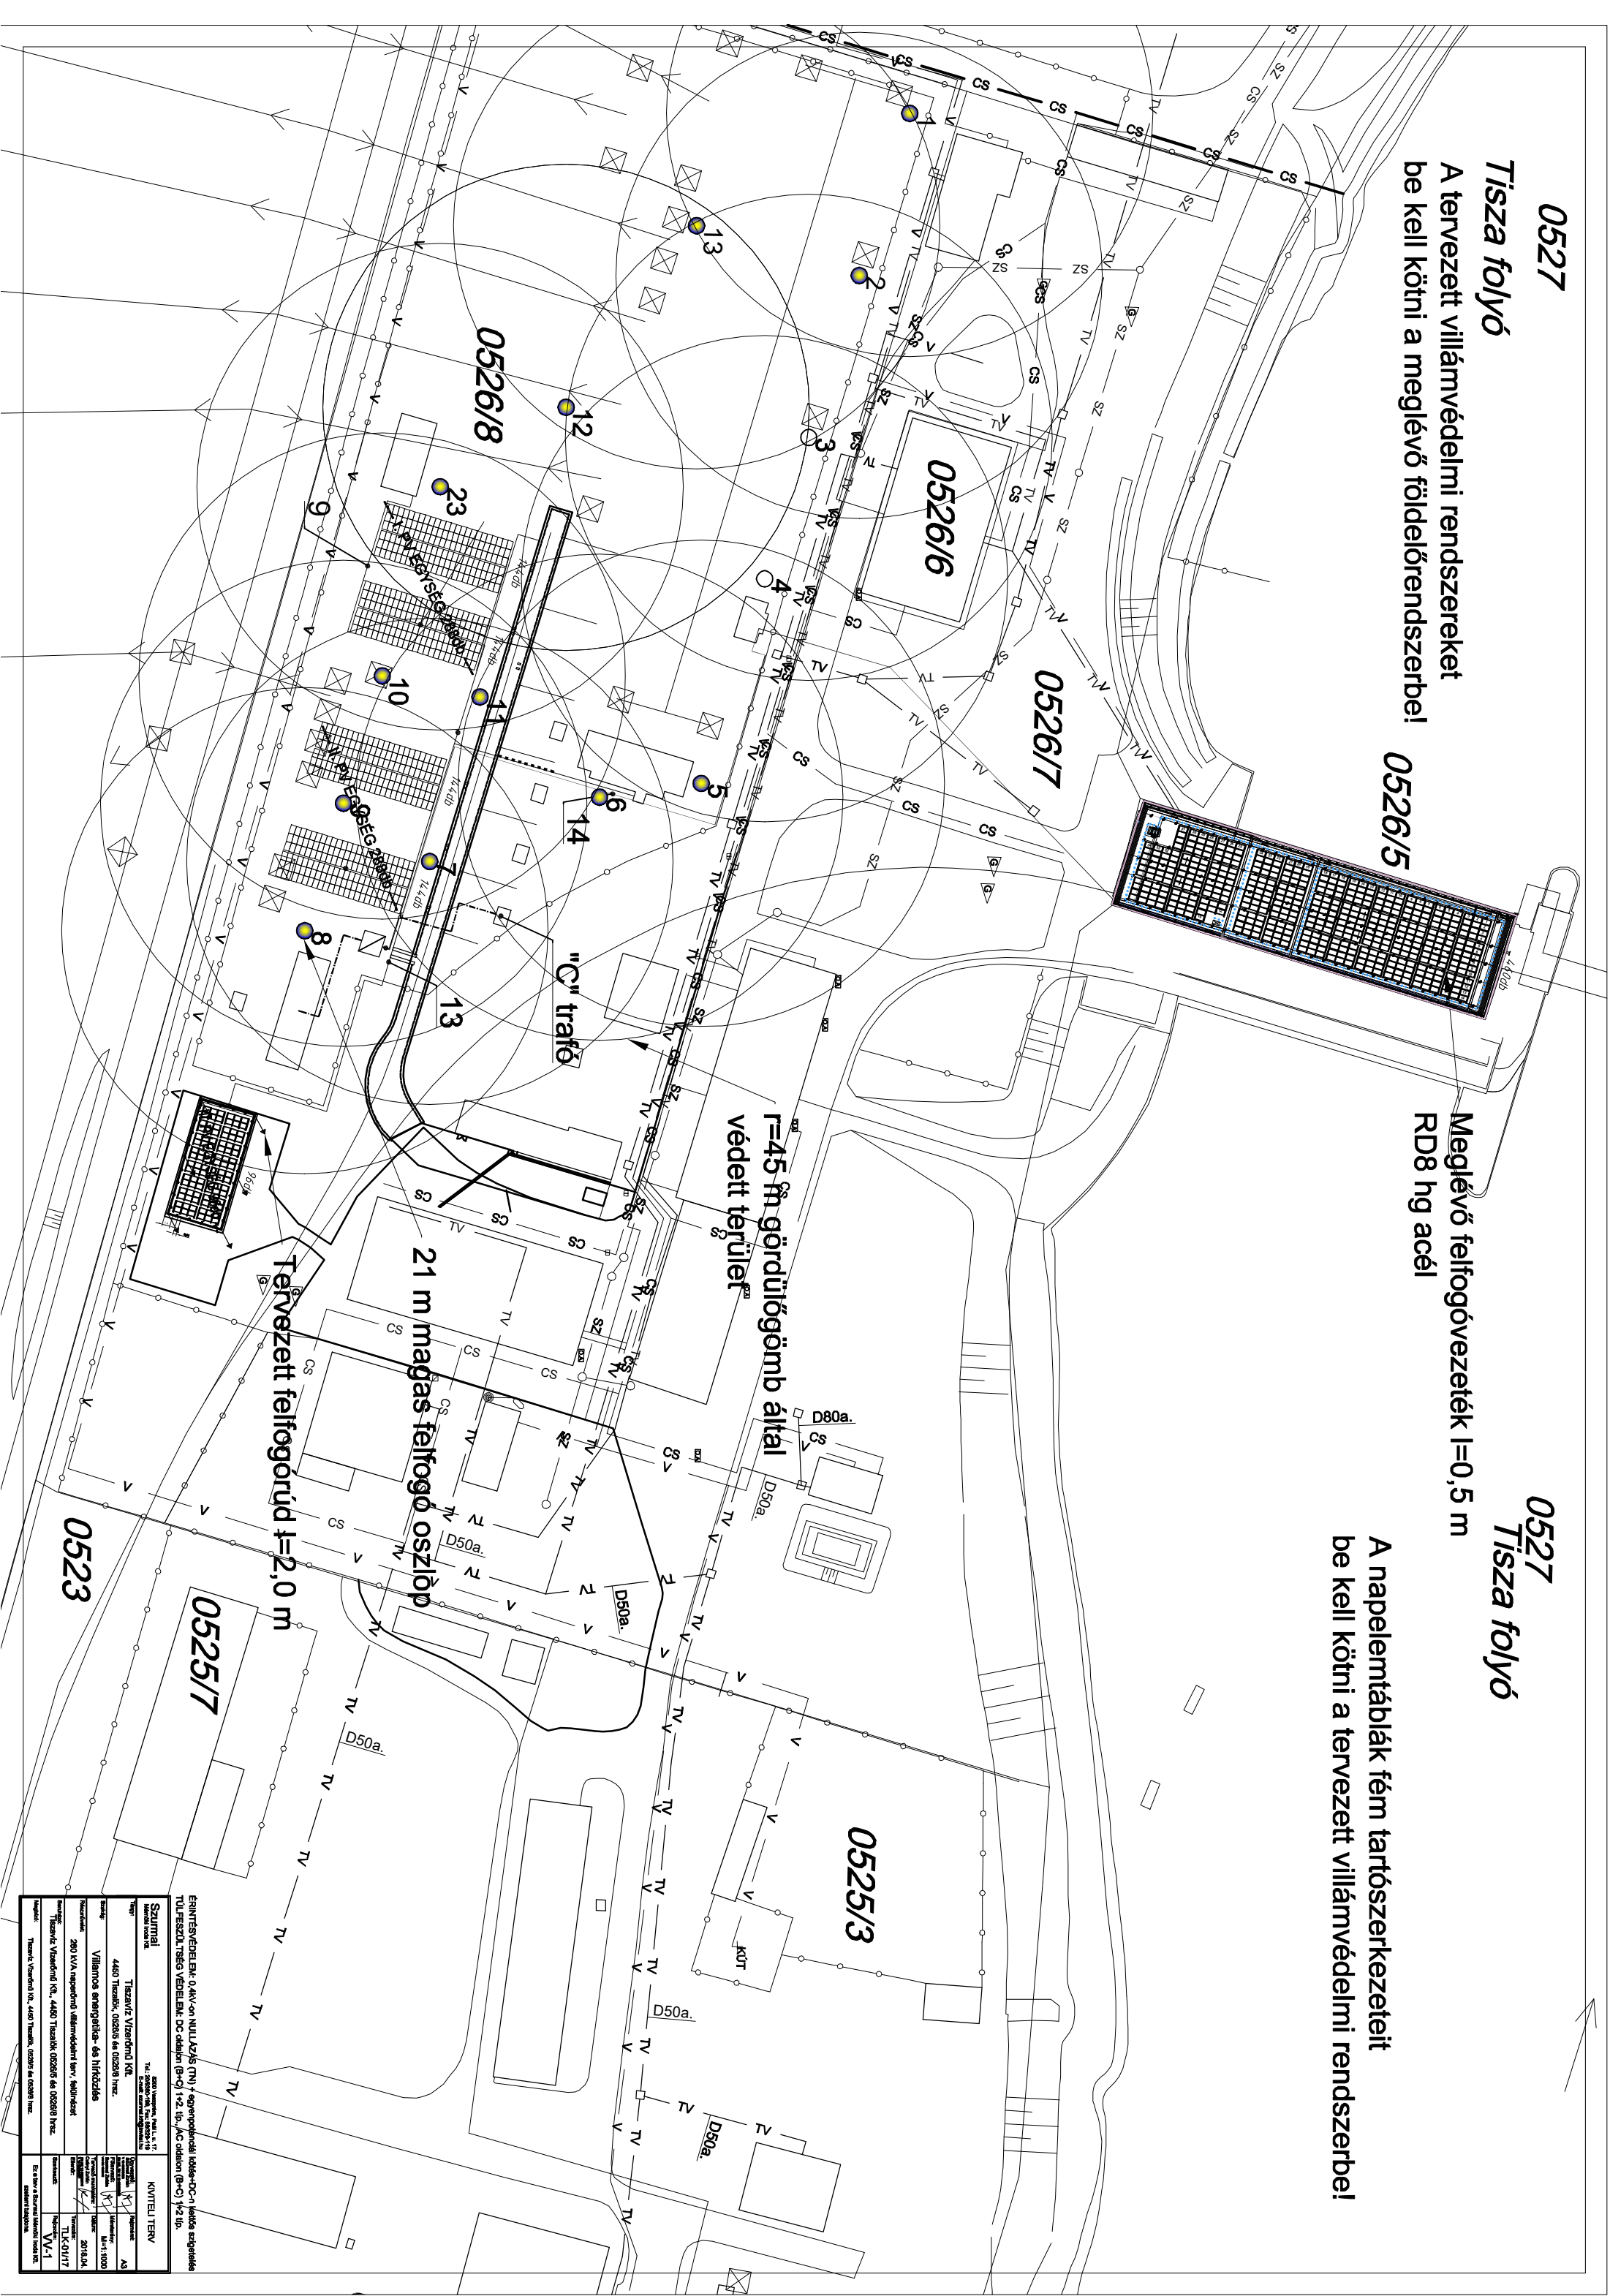
0526/5

0527

# Tisza folyó

Meglehető felfogóvezeték  $l=0,5$  m  
RD8 hg acél

## A napelemtáblák fém tartószerkezeit be kell kötni a tervezett villámvédelmi rendszerbe!

[illegible]